




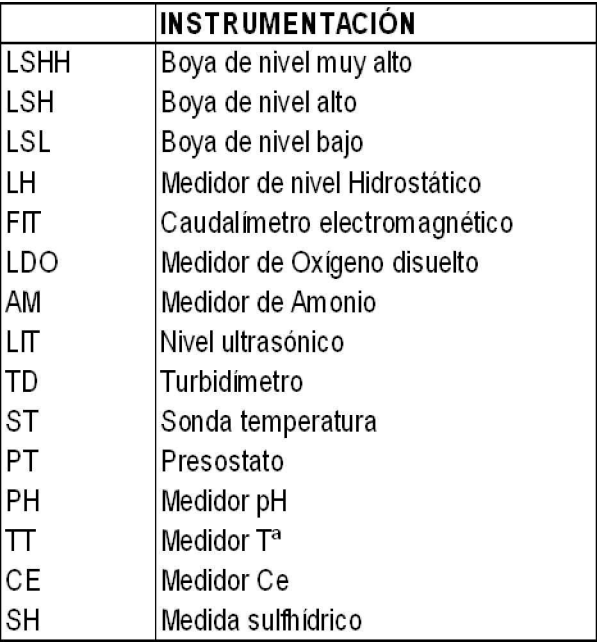


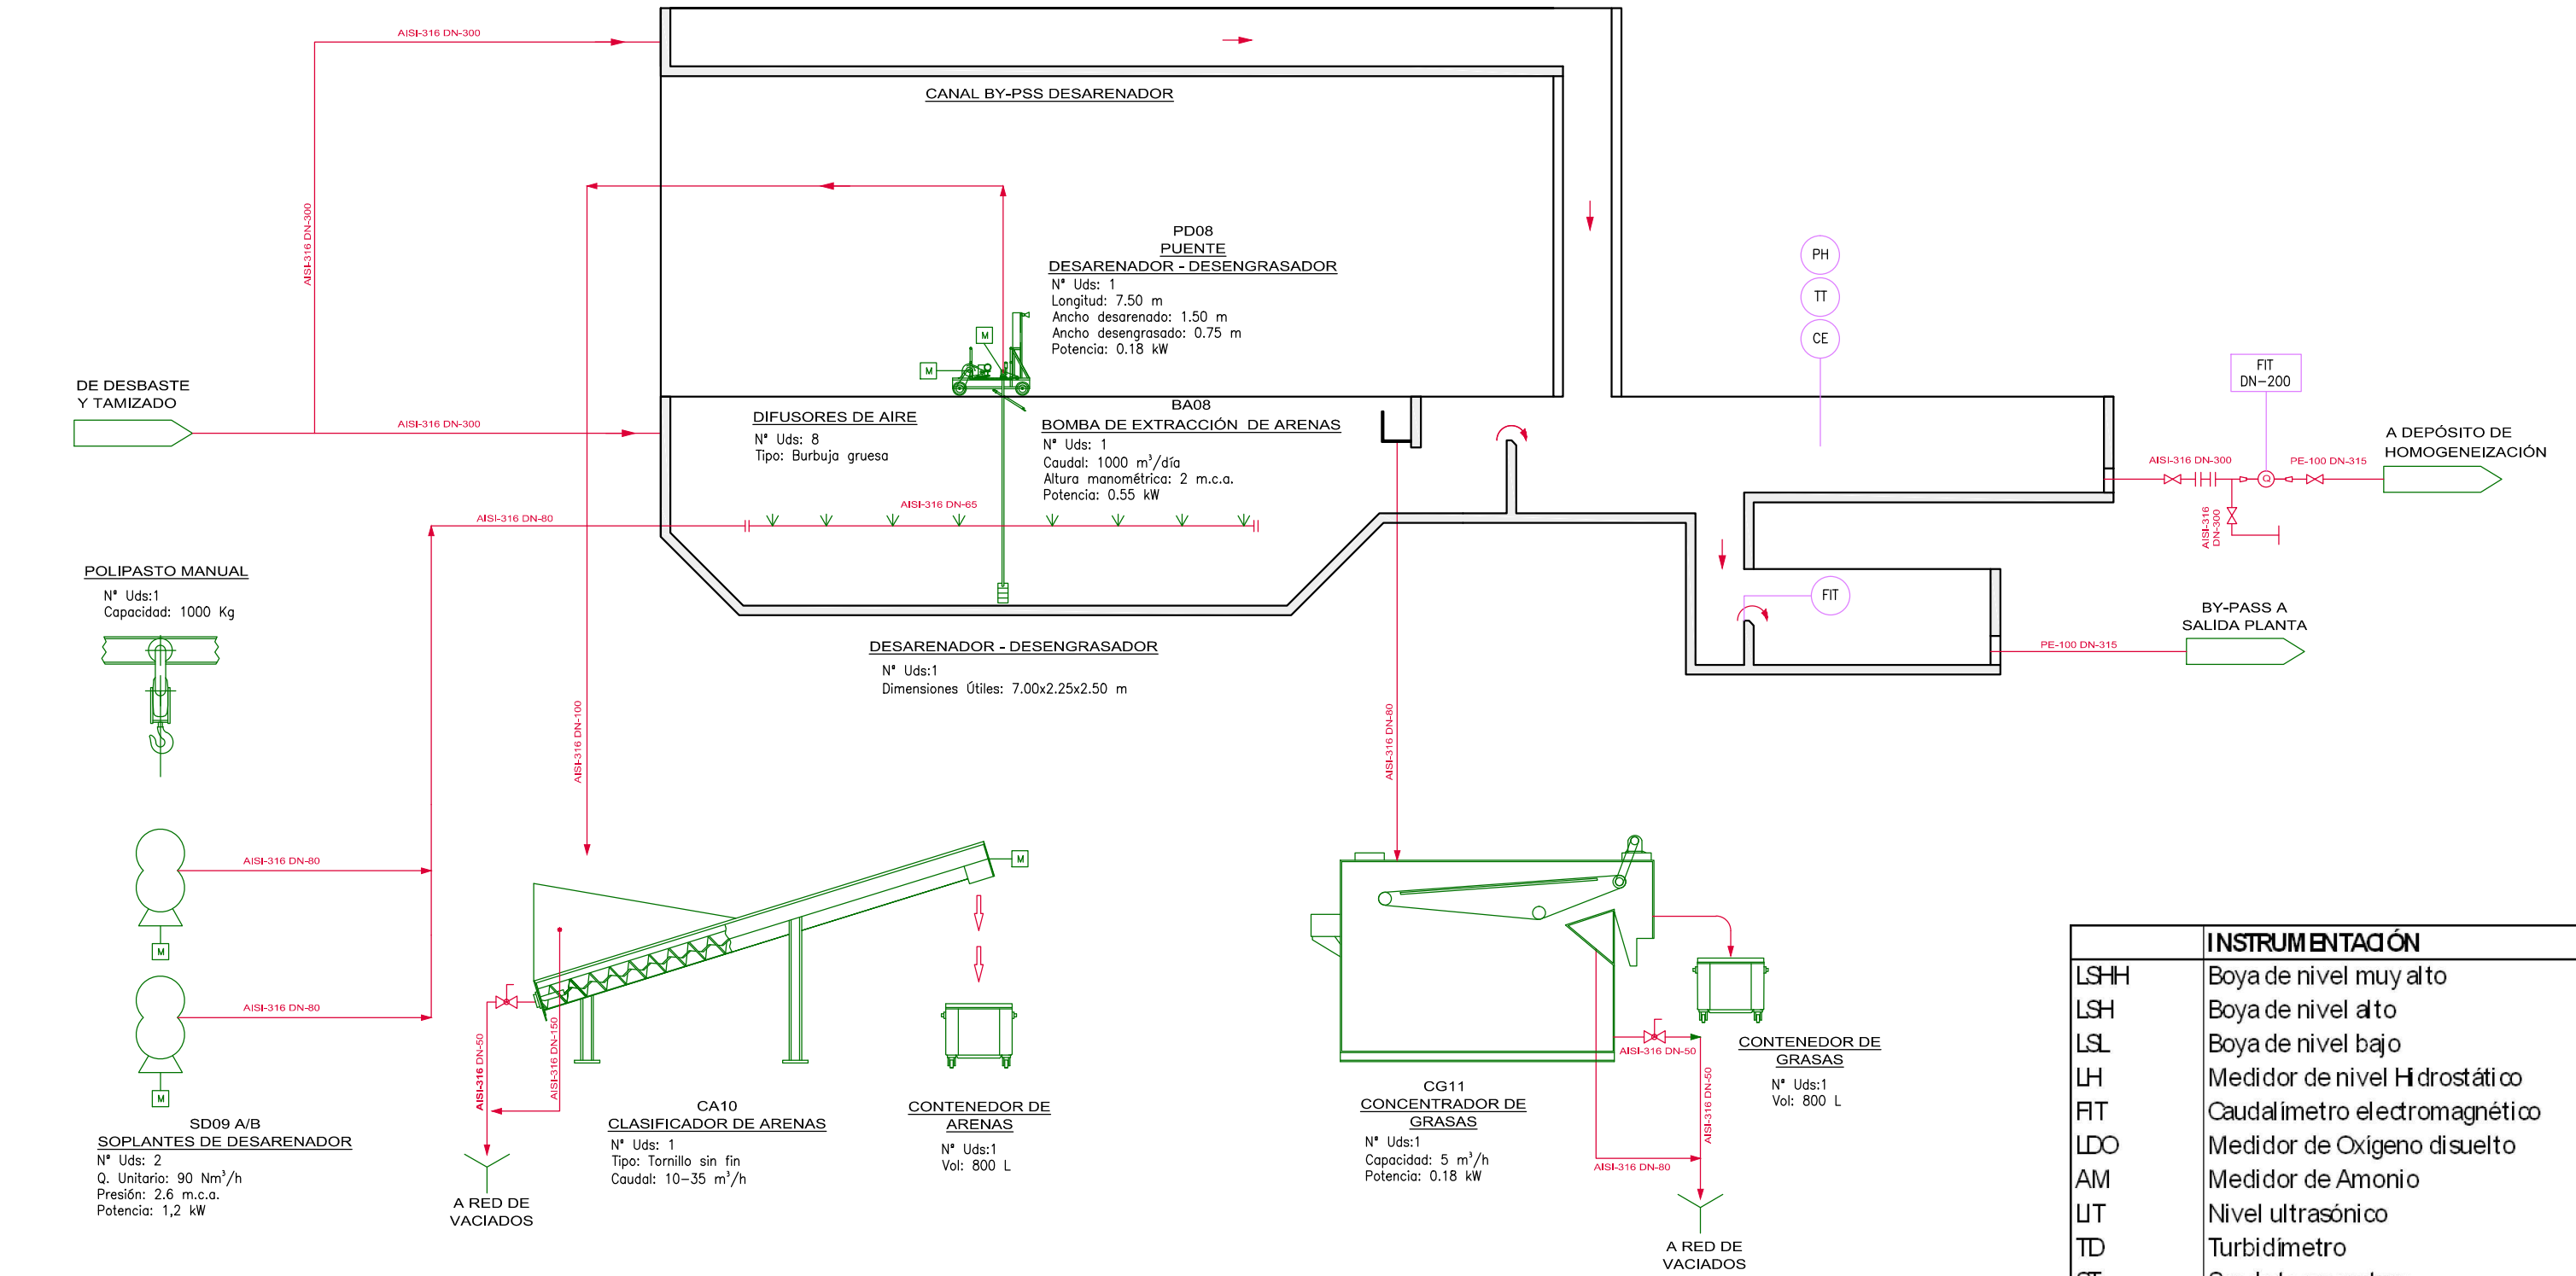


	INSTRUMENTACIÓN
LSH-H	Boya de nivel muy alto
LSH	Boya de nivel alto
LSL	Boya de nivel bajo
LH	Medidor de nivel Hidrostático
FIT	Caudalímetro electromagnético
LDO	Medidor de Oxígeno disuelto
AM	Medidor de Amonio
LIT	Nivel ultrasónico
TD	Turbidímetro
ST	Sonda temperatura
PT	Presostato
PH	Medidor pH
TT	Medidor Tª
CE	Medidor Ce
SH	Medida sulfhídrico

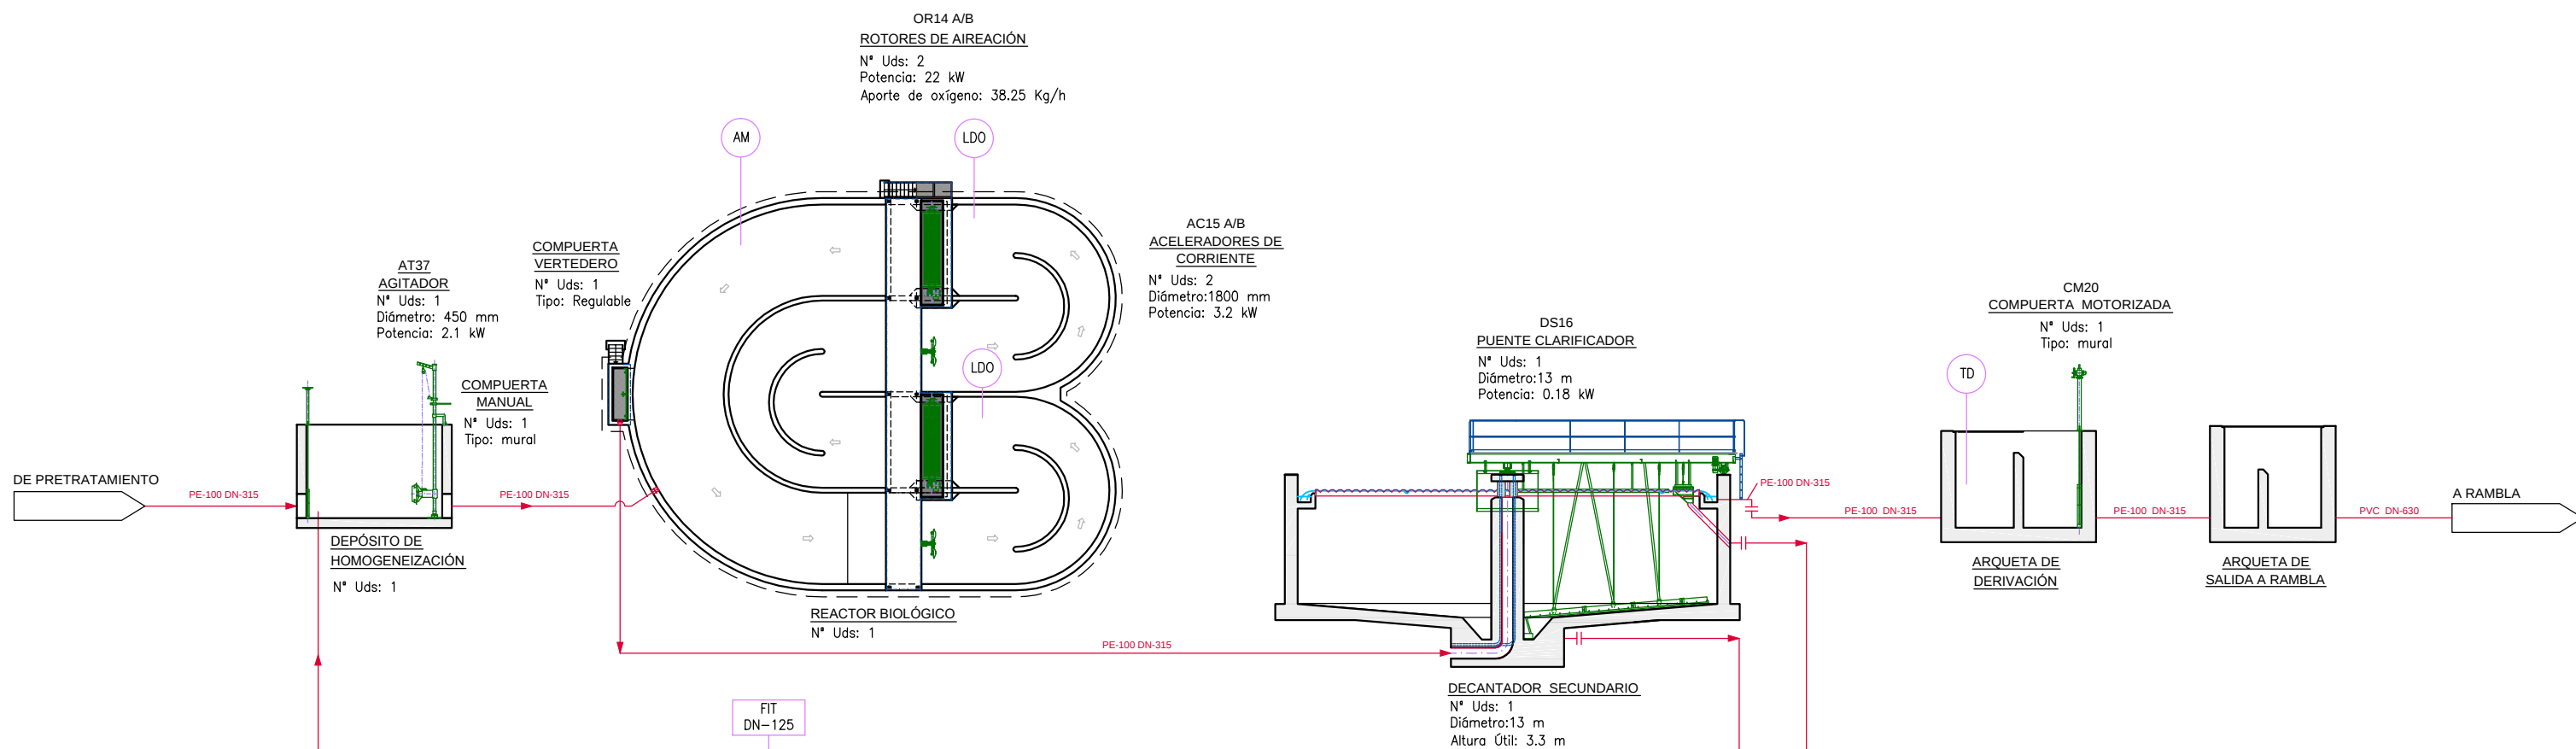

	INSTRUMENTACIÓN
LSHH	Boya de nivel muy alto
LSH	Boya de nivel alto
LSL	Boya de nivel bajo
LH	Medidor de nivel Hidrostático
FIT	Caudalímetro electromagnético
LDO	Medidor de Oxígeno disuelto
AM	Medidor de Amonio
LIT	Nivel ultrasónico
TD	Turbidímetro
ST	Sonda temperatura
PT	Presostato
PH	Medidor pH
TT	Medidor Tª
CE	Medidor Ce
SH	Medida sulfhídrico

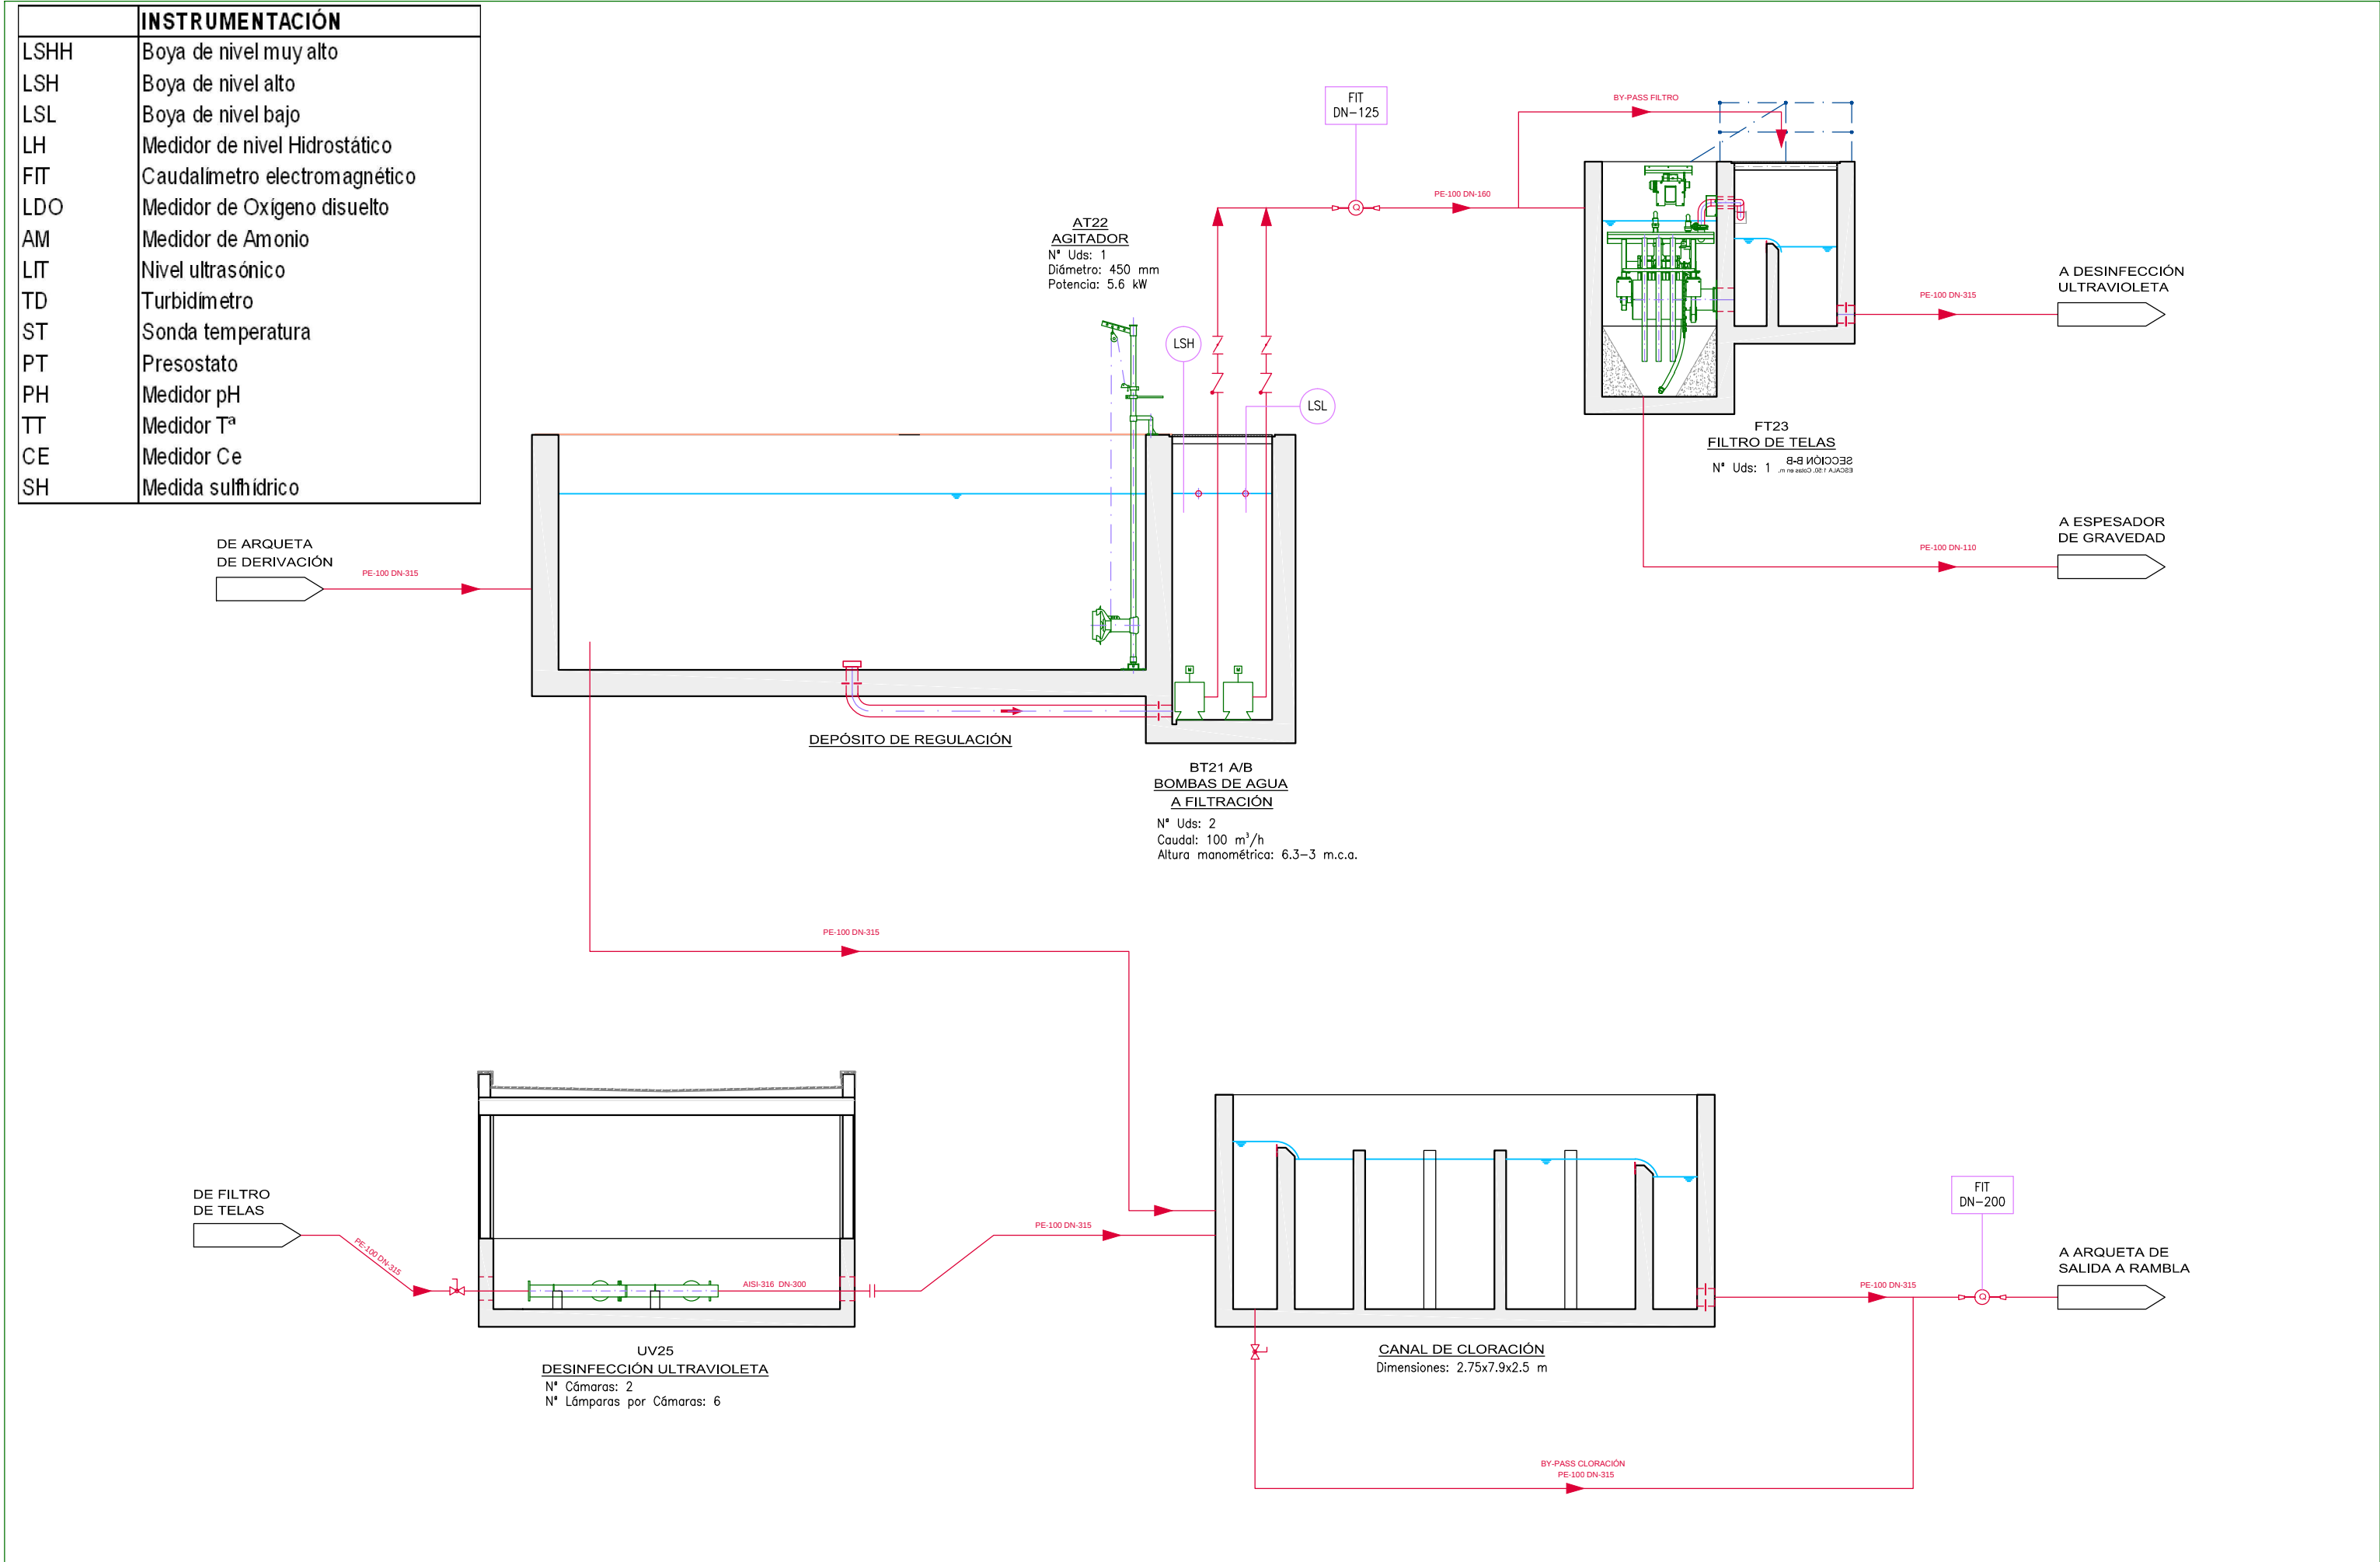

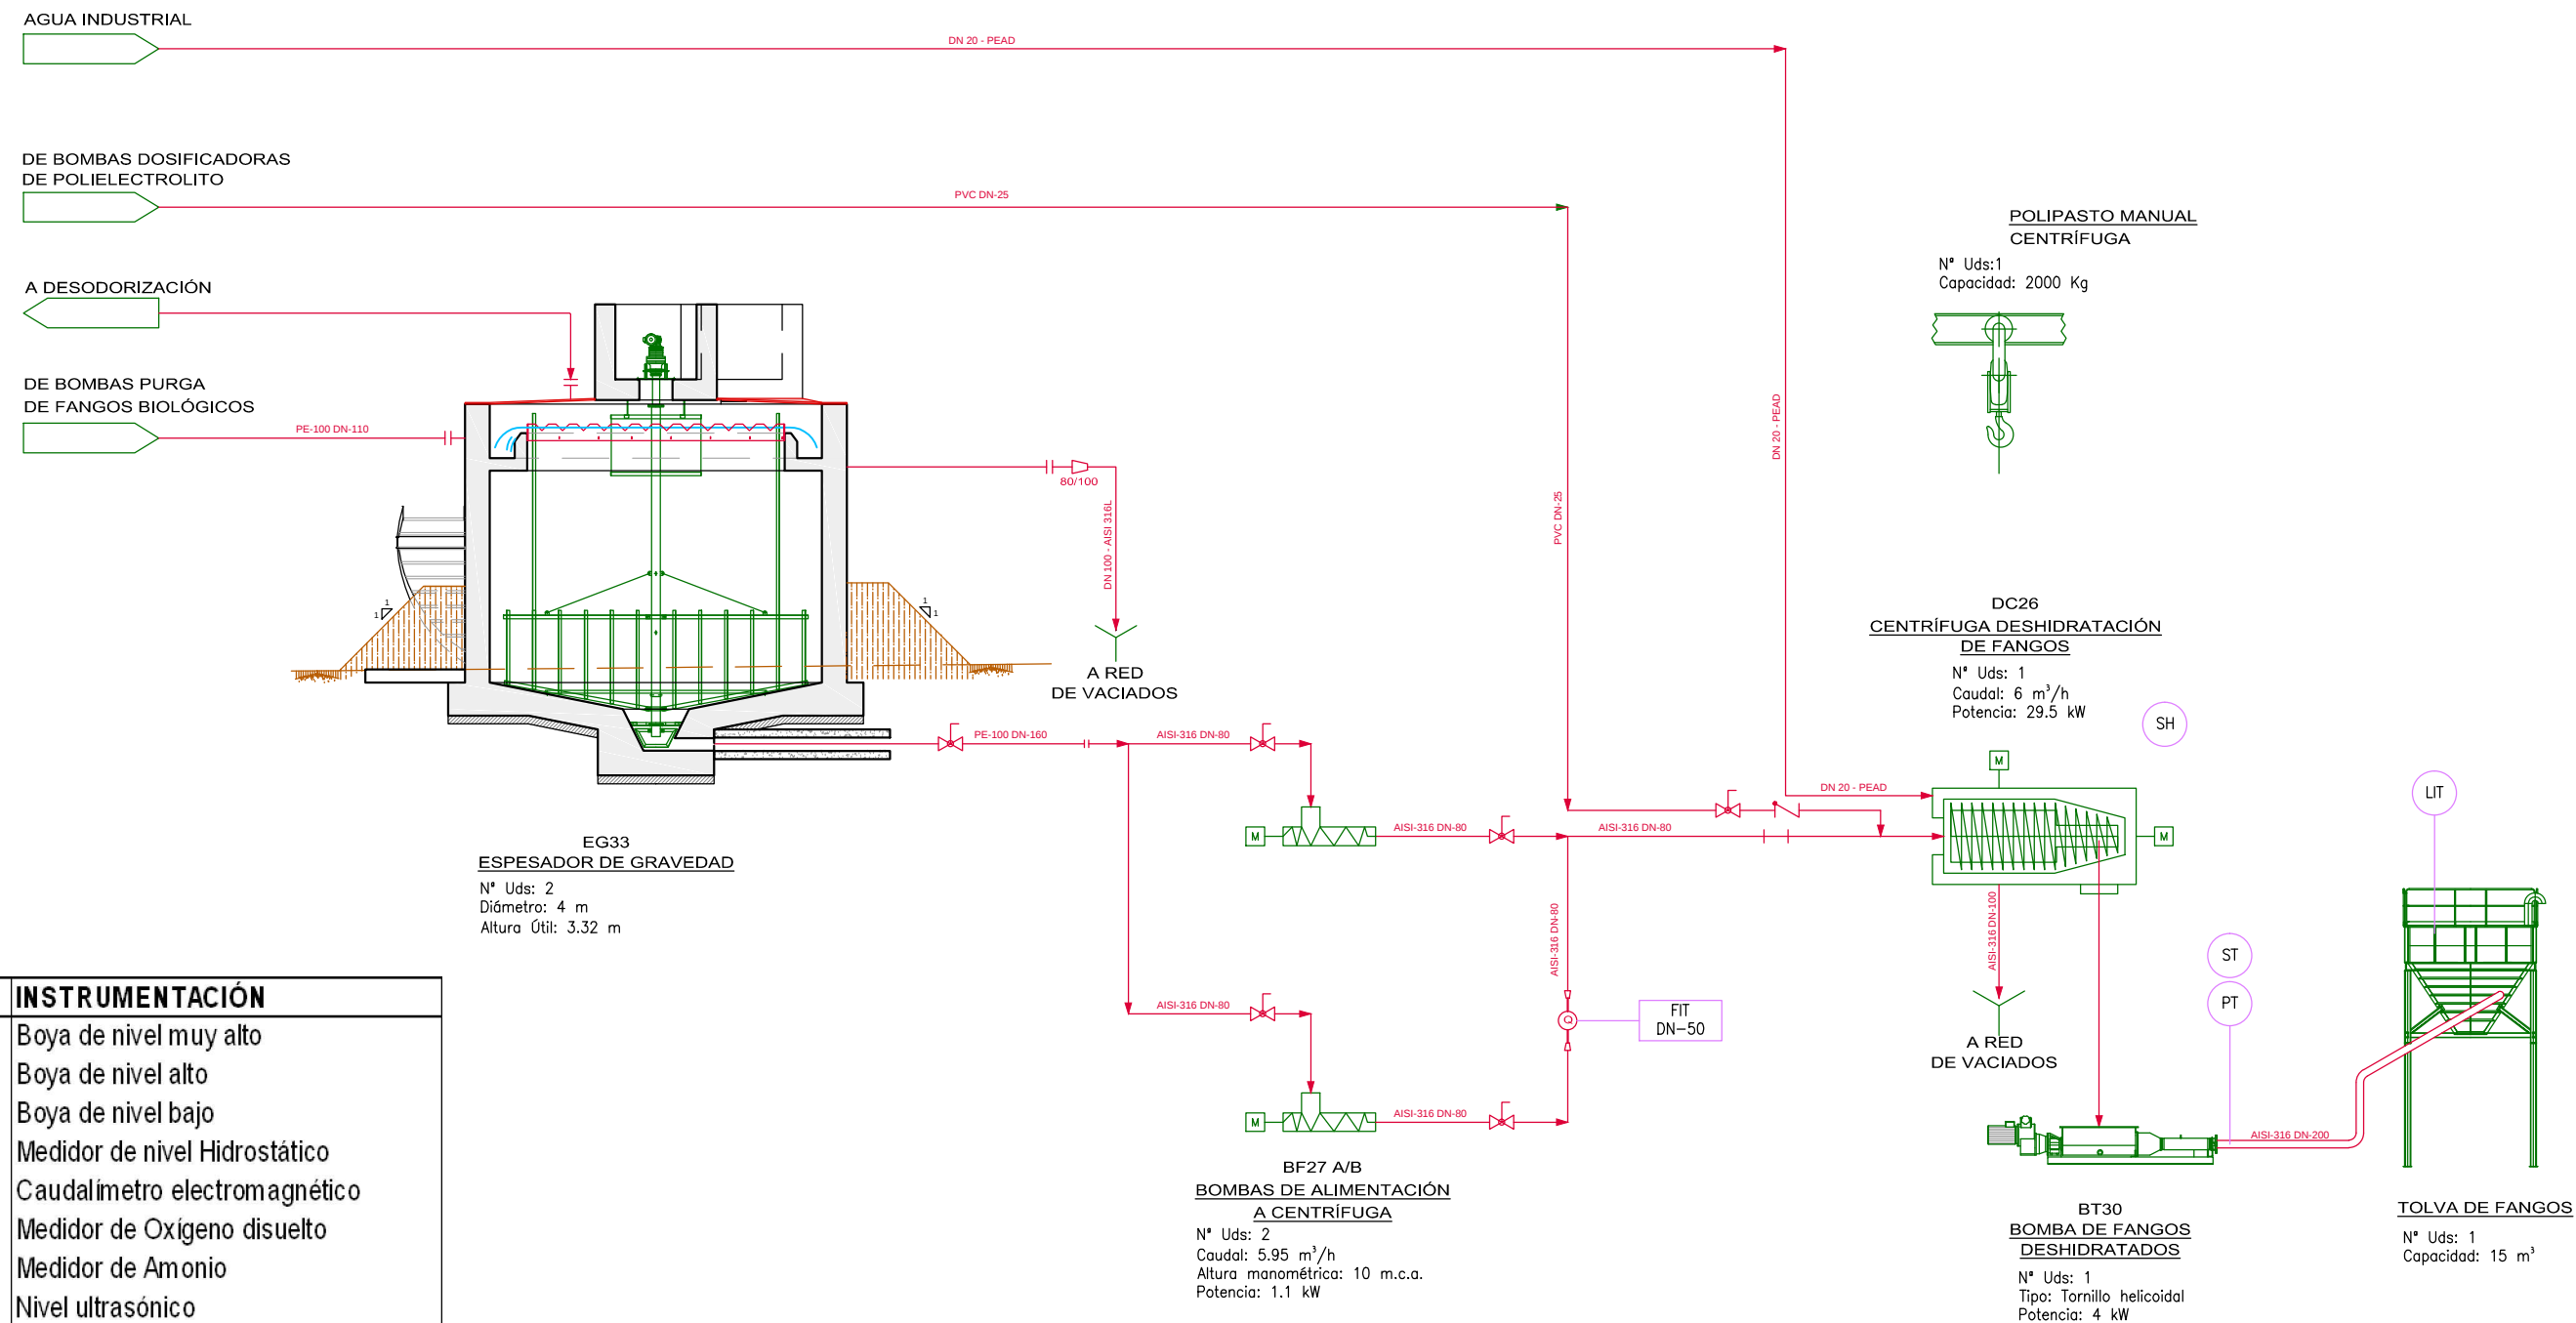

	INSTRUMENTACIÓN
LSHH	Boya de nivel muy alto
LSH	Boya de nivel alto
LSL	Boya de nivel bajo
LH	Medidor de nivel Hidrostático
FIT	Caudalímetro electromagnético
LDO	Medidor de Oxígeno disuelto
AM	Medidor de Amonio
LIT	Nivel ultrasónico
TD	Turbidímetro
ST	Sonda temperatura
PT	Presostato
PH	Medidor pH
TT	Medidor Tª
CE	Medidor Ce
SH	Medida sulfhídrico

